




TRAPPENHUIZEN CONFORM NEN-EN 1838:2013

Vluchtrouteaanduiding

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.1 aan dat wanneer rechtstreeks zicht op een nooduitgang niet mogelijk is, een verlicht richtingsbord (of een reeks borden) moet worden aangebracht om te helpen bij de voortgang naar de nooduitgang.

Advies NVFN:

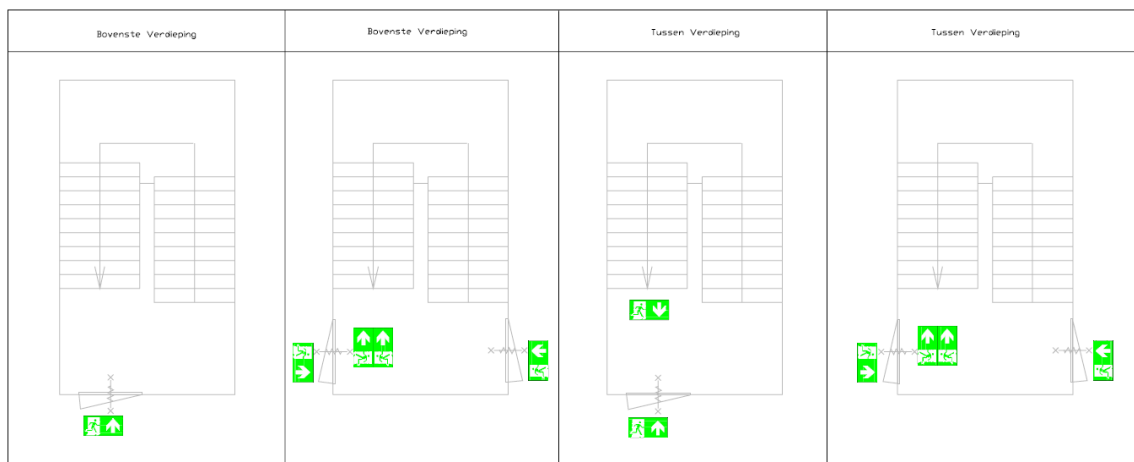

Wanneer op deze wijze de vluchtrouteaanduiding (NEN-EN 1838:2013) wordt geplaatst voldoet u ook aan de eisen volgens het Bouwbesluit:2012. Hier staat in artikel 6.24 lid 3 : een vluchtrouteaanduiding - als bedoeld in het eerste en tweede lid – moet zijn aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.

Vluchtrouteverlichting

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.2 aan dat in de buurt (wat wordt beschouwd als binnen 2 meter, horizontaal gemeten) van trappen, elke trap direct wordt aangelicht. Volgens wet- en regelgeving is onderhoud nodig aan de noodverlichtingsinstallatie. Zo staat er in Bouwbesluit:2012 artikel 1.13 dat het onderhoud veilig moet kunnen worden uitgevoerd.

Advies NVFN:

