


Trappenhuizen conform NEN-EN 1838:2013

Vluchtrouteaanduiding

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.1 aan dat wanneer rechtstreeks zicht op een nooduitgang niet mogelijk is, een verlicht richtingsbord (of een reeks bordes) moet worden aangebracht om te helpen bij de voortgang naar de nooduitgang.

Advies NVFN:

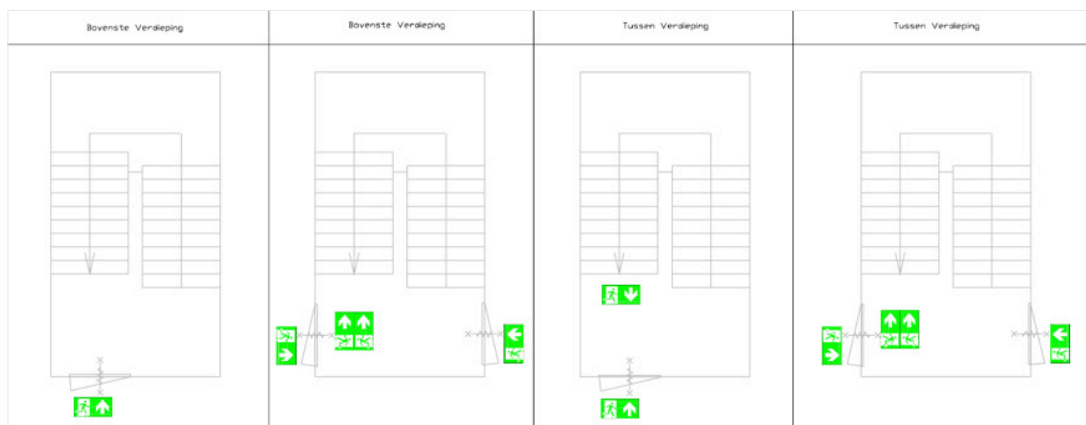


Wanneer op deze wijze de vluchtrouteaanduiding (NEN-EN 1838:2013) wordt geplaatst voldoet u ook aan de eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hier staat in artikel 3.120 bestaande bouw en artikel 4.215 nieuwbouw lid 3 : een vluchtrouteaanduiding - als bedoeld in het eerste of tweede lid:

- Is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats; en
- voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen die volgen uit het eerste en tweede lid.

Vluchtrouteverlichting

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.2 aan dat in de buurt (wat wordt beschouwd als binnen 2 meter, horizontaal gemeten) van trappen, elke trap direct wordt aangelicht. Volgens wet- en regelgeving is onderhoud nodig aan de noodverlichtingsinstallatie.

Advies NVFN:

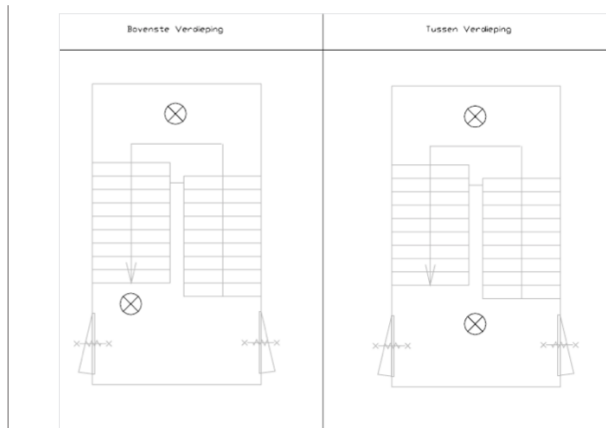

Vluchtrouteaanduiding

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.1 aan dat wanneer rechtstreeks zicht op een nooduitgang niet mogelijk is, een verlicht richtingsbord (of een reeks borden) moet worden aangebracht om te helpen bij de voortgang naar de nooduitgang.

Wanneer op deze wijze de vluchtrouteaanduiding (NEN-EN 1838:2013) wordt geplaatst voldoet u ook aan de eisen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hier staat in artikel 3.120 bestaande bouw en artikel 4.215 nieuwbouw lid 3 : een vluchtrouteaanduiding - als bedoeld in het eerste of tweede lid:

- a. Is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats; en
- b. voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten aan de zichtbaarheidseisen die volgen uit het eerste en tweede lid.

Vluchtrouteverlichting

NEN-EN 1838:2013 geeft in artikel 4.1.2 aan dat in de buurt (wat wordt beschouwd als binnen 2 meter, horizontaal gemeten) van trappen, elke trap direct wordt aangelicht. Volgens wet- en regelgeving is onderhoud nodig aan de noodverlichtingsinstallatie.